


LL121X 9 EL

Mounting instructions

Instructions de montage	Instrucciones de montaje	Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet	Návod k montáži
Montageanleitung	Instruções de montagem	Montaj yönergesi	Návod k montáži
Montage instructie	Monteringsinstruktioner	Szerelési utasítások	
Istruzioni di montaggio	Monteringsvejledning	Instrukcja montażu	



~220V...240V

50 Hz/60 Hz




IP20



Luminaire type	Luminaire lumen flux in EL mode	Duration in EL mode	Battery
Typ oprawy	Strumień świetlny oprawy w trybie awaryjnym	Czas świecenia oprawy w trybie awaryjnym	Akumulator
	(lm)*	(h)	
LL121X LED42S/... PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah
LL121X LED45S/... PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah
LL121X LED75S/... PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah
LL121X LED76S/830 PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah
LL121X LED80S/... PSU(PSD)...EL3...	400	3	Accu NiMH 7,2V 2,5Ah

* - 1 LED board operates in EL mode
w trybie awaryjnym świeci 1 płytka LED

Producer guarantees an operational reliability of batteries at least 4 years
Producent gwarantuje niezawodną pracę akumulatorów przez minimum 4 lata.
The light source is not replaceable. In case of damage replace the luminaire
Źródło światła jest niewymienialne. W przypadku uszkodzenia należy wymienić oprawę.

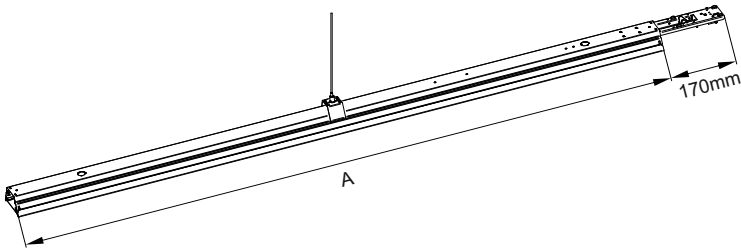


Luminaire type	Luminaire lumen flux in normal mode	Wattage	Ta	A [m]	kg max
Typ oprawy	Strumień świetlny oprawy w trybie użytkowym	Moc oprawy			
	(lm)	(W)			
LL121X LED42S/... PSU(PSD)...EL3...	4200	34	0°C++35°C	1,725	4,5
LL121X LED45S/... PSU(PSD)...EL3...	4500	34	0°C++35°C	1,725	
LL121X LED75S/... PSU(PSD)...EL3...	7500	56	0°C++35°C	1,725	
LL121X LED76S/830 PSU(PSD)...EL3...	7600	56	0°C++35°C	1,725	
LL121X LED80S/... PSU(PSD)...EL3...	8000	56	0°C++35°C	1,725	



LL121X 9 EL

Mounting instructions

Instructions de montage	Instrucciones de montaje	Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet	Návod k montáži
Montageanleitung	Instruções de montagem	Montaj yönergesi	Návod k montáži
Montage instructie	Monteringsinstruktioner	Szerelési utasítások	
Istruzioni di montaggio	Monteringsvejledning	Instrukcja montażu	



~220V...240V


50 Hz/60 Hz




IP20




NORMAL MODE
TRYB UŻYTKOWY

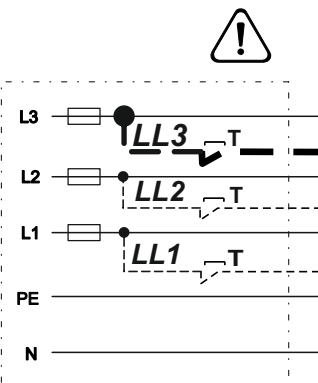

Way of connection
Sposób połączenia

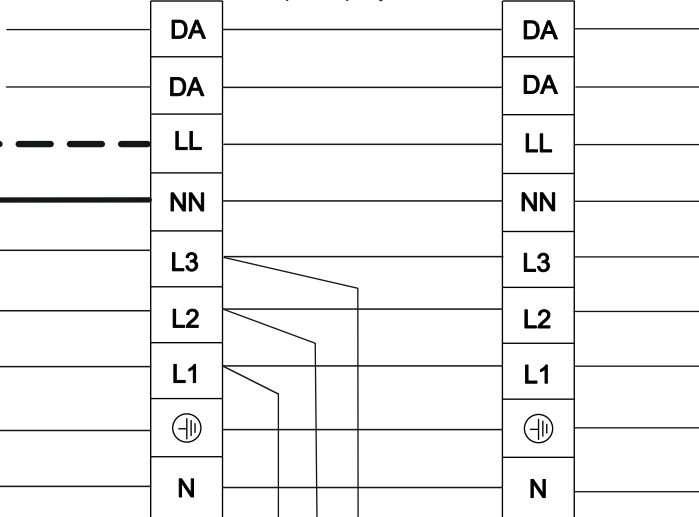

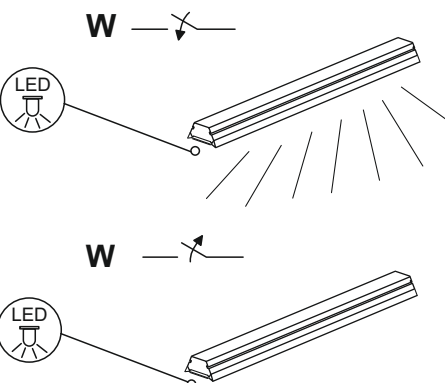

Battery charging status
Sygnalizacja ładowania akumulatora

- LED ON(red)-battery is not fully charged
LED świeci(czerwono)-akumulator nie jest w pełni naładowany
- LED ON(green)-battery is fully charged
LED świeci(zielono)-akumulator jest w pełni naładowany
- LED OFF-battery is not charged
LED nie świeci-akumulator nie jest ładowany


	SP=1	SP=2	SP=3
LL=LL1	✓	✗	✗
LL=LL2	✗	✓	✗
LL=LL3	✗	✗	✓

Date of installation
Data montażu



Log book
Księga kontroli



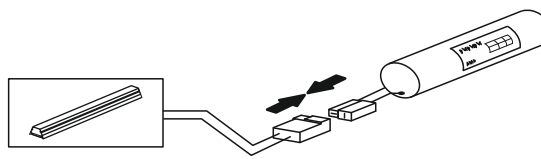


1

Charge time
Czas ładowania



3

TEST: 5 min.

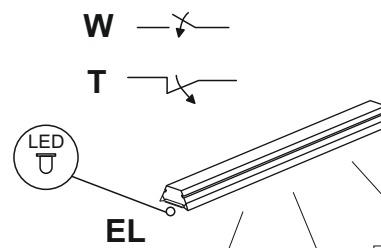

4



LL121X 9 EL


Mounting instructions

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instruktiv
Instruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Instruções de montagem
Monteringsinstruktioner
Monteringsvejledning

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet
Montaj yönergesi
Szerelési utasítások
Instrukcja montażu

Návod k montáži
Návod k montáži



~220V...240V
50 Hz/60 Hz



IP20



LL121X 9 EL


Mounting instructions

Instructions de montage
Montageanleitung
Montage instruktiv
Instruzioni di montaggio

Instrucciones de montaje
Instruções de montagem
Monteringsinstruktioner
Monteringsvejledning

Kokoonpano- ja kiinnitysohjeet
Montaj yönergesi
Szerelési utasítások
Instrukcja montażu

Návod k montáži
Návod k montáži




~220V...240V
50 Hz/60 Hz



IP20




EMERGENCY MODE
TRYB AWARYJNY

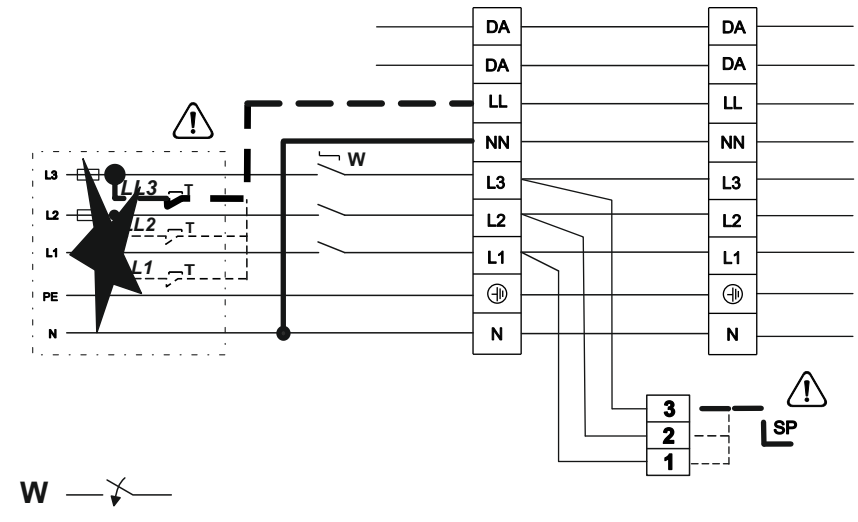




	SP=1	SP=2	SP=3
LL=LL1	✓	✗	✗
LL=LL2	✗	✓	✗
LL=LL3	✗	✗	✓




BATTERY REPLACEMENT
WYMIANA AKUMULATORA

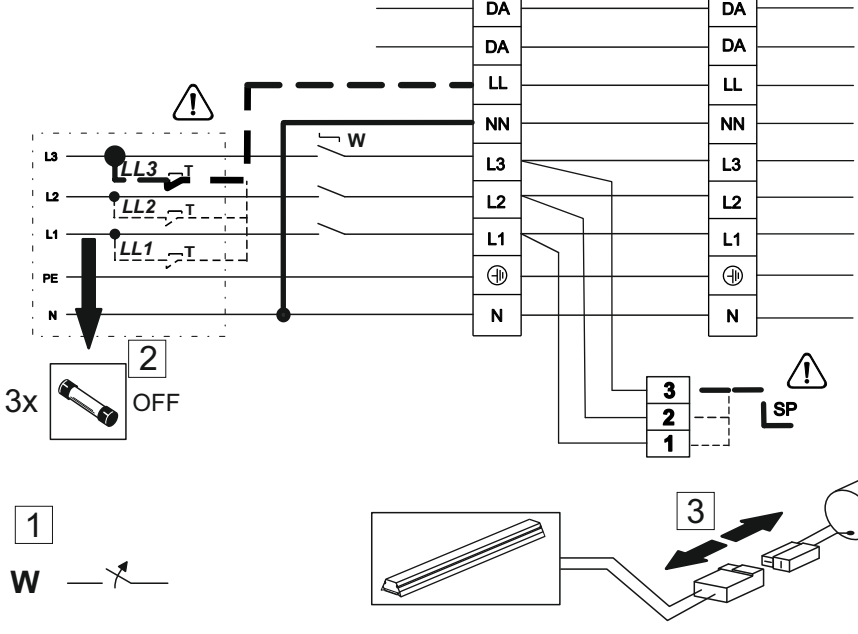



	SP=1	SP=2	SP=3
LL=LL1	✓	✗	✗
LL=LL2	✗	✓	✗
LL=LL3	✗	✗	✓




1 → 2 → 3

~~1 → 3 → 2~~

~~3 → 1 → 2~~


~~2 → 3 → 1~~

BATTERY REPLACEMENT
WYMIANA AKUMULATORA

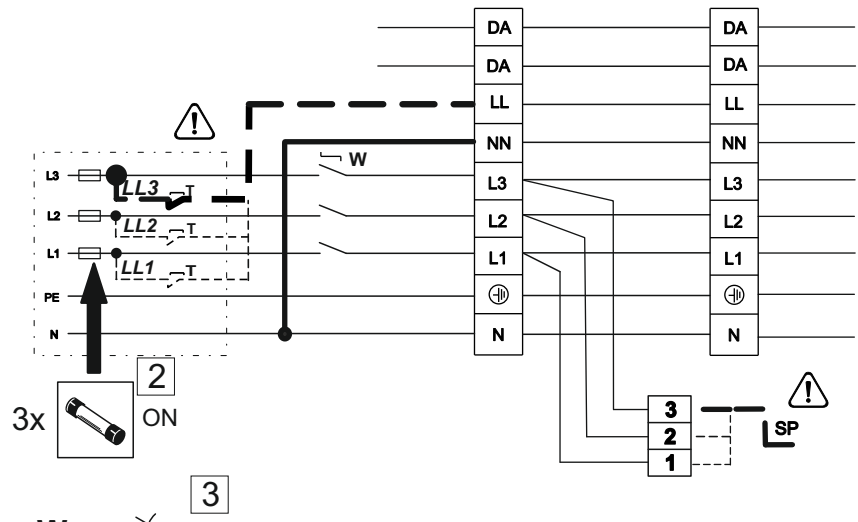



	SP=1	SP=2	SP=3
LL=LL1	✓	✗	✗
LL=LL2	✗	✓	✗
LL=LL3	✗	✗	✓




1 → 2 → 3

~~1 → 3 → 2~~

~~3 → 1 → 2~~

Date of installation
Data montażu



Log book
Księga kontroli



Charge time
Czas ładowania



24 h

TEST: 5 min.

